




carbonit®



Chlorrückhaltetest

06.05.2015

mit 30 mg/l Prüfwasserkonzentration und WBV-Patronen in 65 mm Länge

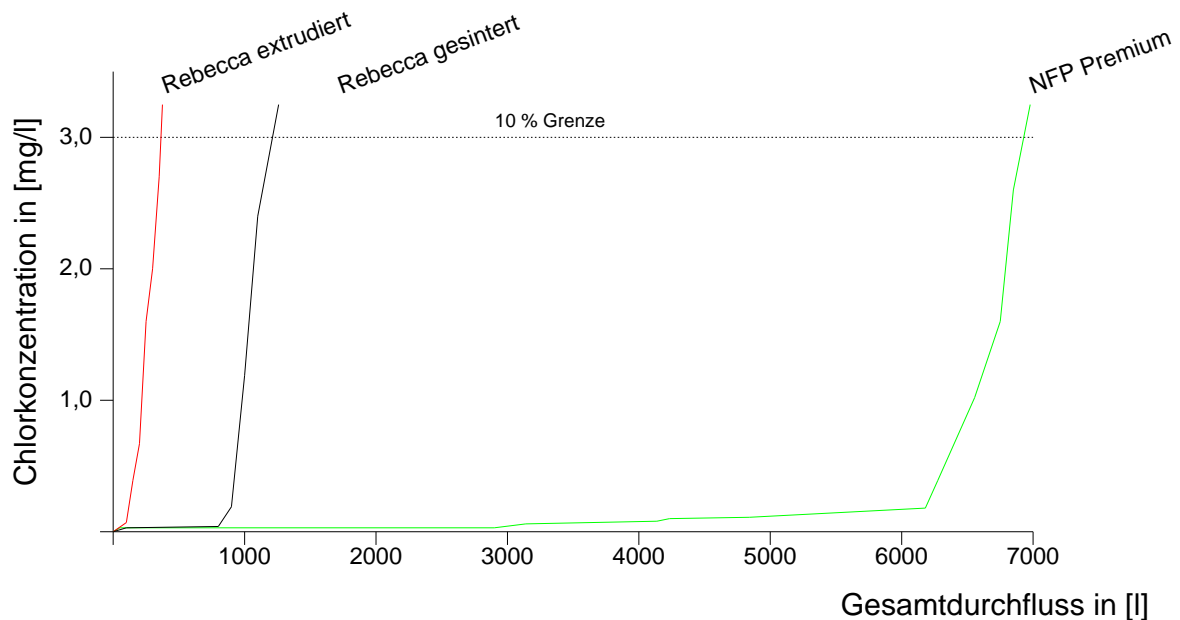

Versuchsbeschreibung:

- Es wurden Vergleichspatronen mit 65 mm Länge hergestellt.
- Die Chlorkonzentration des Prüfwassers wurde auf 30 mg/l freies Chlor eingestellt.
- Die Durchströmung der Testfilter erfolgte kontinuierlich ohne Pause.
- Die Tests wurden beim Erreichen der 10 % Grenze (nach DIN 14898) abgebrochen.
- Die Messungen erfolgten mit einem Photometer MN Nanocolor 400 D.