

Technische Informationen Ventilblock

Lieferumfang

1. **Ventilblock** für Filteranlagen mit Bypass und Probenahmeventil, 3 Stellventile, Anschlussgewinde 1" außen (33,3 mm Außendurchmesser) für Anschluss zweier Flexschläuche, Anschlussgewinde 1" innen (30,93mm Innendurchmesser) für Einbau in Wasserleitung, Material Messing




2. **Probenahme-Ventil, Blindstopfen, Entlüftungsschlüssel** im Kunststoffbeutel
3. **Gebrauchsanleitung** als Broschüre

Produktbeschreibung:

Wo wird der Ventilblock eingebaut?

Der Ventilblock wird in die Hauptwasserleitung nach Wasseruhr und Sedimentfilter gemäß nachstehendem Installationsschema installiert; auch vertikal möglich. Bitte auf die auf dem Gehäuse markierte Fließrichtung achten!

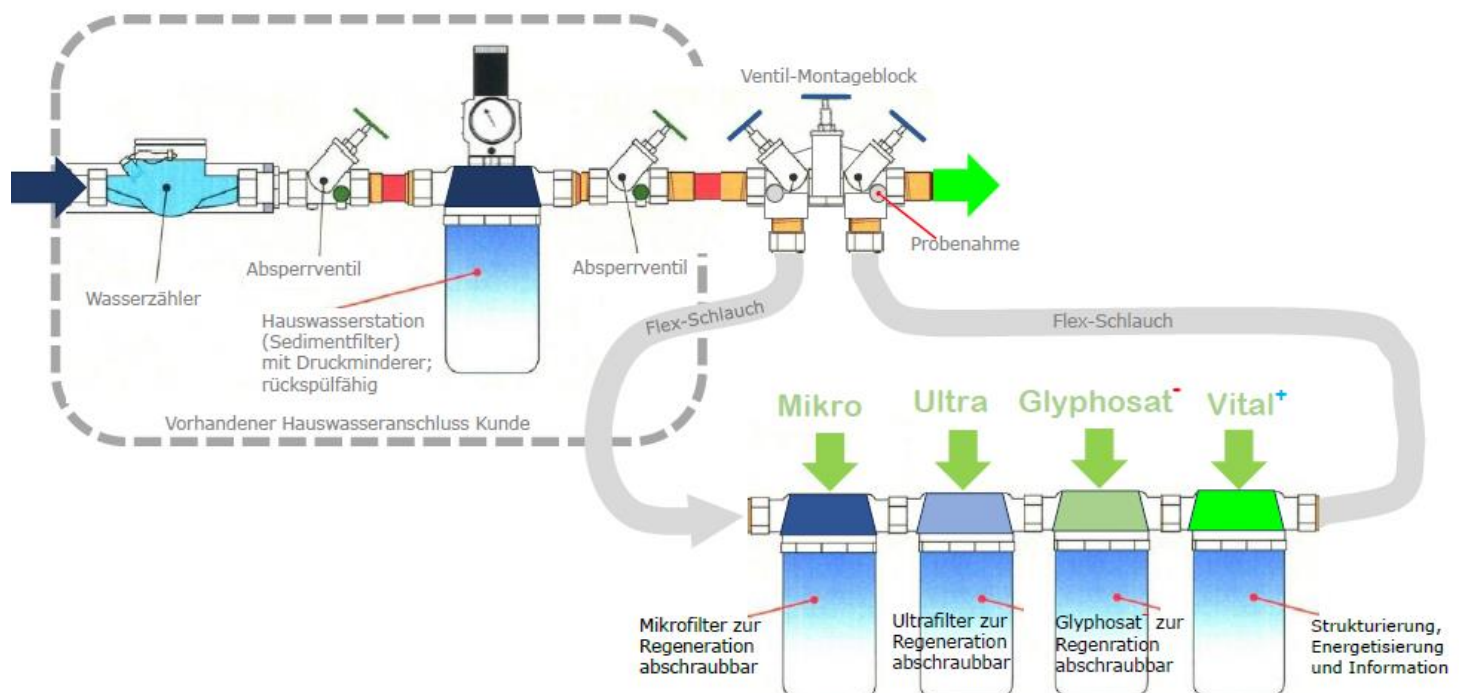

Warum ein Ventilblock?

Der Ventilblock ermöglicht die einfache Unterbrechung der Wasserzufuhr entweder zur Wasserveredelungsanlage oder in der Zuleitung direkt. So kann man nach dessen Installation problemlos Filterwechsel oder Reparaturen ausführen.

Zudem ermöglicht das Probenahmeventil die Kontrolle der Wasserqualität.

Einsatz

Kaltes Trinkwasser, kaltes Nutzwasser

Technische Daten:


Material:	Messing gem. Trinkwasserverordnung DIN 50930-6, Wasserberührte Materialien entsprechen den Richtlinien des Umweltbundesamtes, EPDM-Dichtungen nach Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W270
Länge:	166 mm
Tiefe:	58 mm
Höhe:	176 mm
Durchmesser Ø außen:	1" (33,3 mm) Anschlussgewinde der Flexschläuche
Durchmesser Ø Innen:	1" (30,93mm) für Einbau in Hauptwasserleitung
Betriebsdruck:	maximal 10 bar
Temperatur:	minimal 4°C, maximal 90°C
Lebens- bzw. Einsatzdauer:	langzeitstabil, aber abhängig von der Wasserqualität
Maßübersicht:	

AQUOSS

Anschlussarmatur für Wasserveredelungsanlagen


- Verschneideventil (manuell)
- Prüfventil



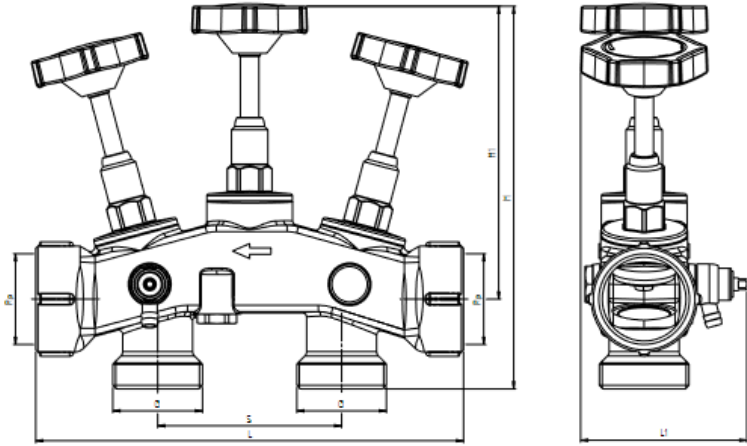

Bestellnummer	VPE	€/Stück zzgl.MwSt.	DN	Rp	G	L	L ₁	S	H	H ₁
				Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm max.	mm max.
71017.110.2	10	149,66	25	1	1	166	78	86	179	137

Nutzungshinweise

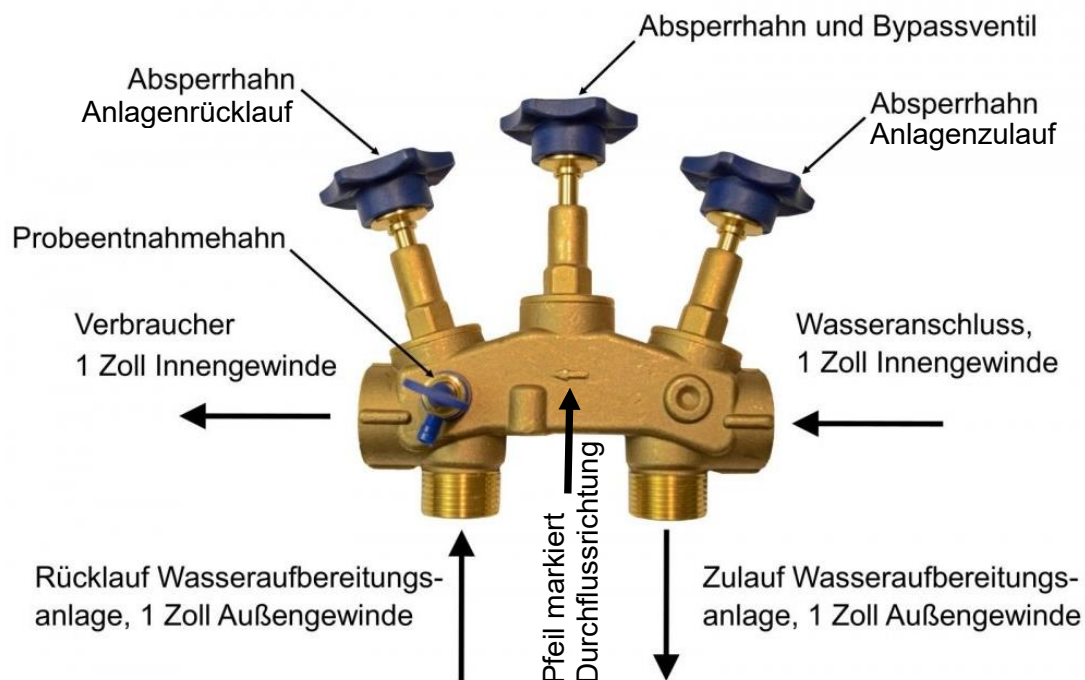

Zulassung

	
ZERTIFIKAT	
Zulassungsverfahren SQ9001AU6021	
Das Zertifikat ist gültig vom 07.09.2021 bis zum 06.09.2024	
28.09.2021 R6 A Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle	  Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16028-01-00
DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle Josef-Wilmer-Str. 1-3 53123 Bonn Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993 www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com	

Noch Fragen?

Telefon: +49 (351) 25 939 000

kontakt@aquoss.com

www.aquoss.com

Energie- & Umwelt-Technik GV GmbH

Zschertnitzer Str. 47, 01219 Dresden

Geschäftsführer Dr.-Ing. Wolfram Kotte

Registergericht Dresden HRB 12345